

**Carrière :** Carrière de MUNEVILLE LE BINGARD  
**Granulats :** GRAVIER 6/10  
**Péetrographie :** GRES  
**Elaboration :** TERTIAIRE

**Spécifications usuelles**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

6.3	10
-----	----

**Références**


*Essais types*

	3.15	6.3	8	10	12.5	14	20	FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f	P
V.S.S.+U	6.00	25.00		100.00		100.00		24.00	33.00	48.0	28.00			2.50
V.S.S.	5.00	20.00		99.00		100.00		20.00	30.00	45.0	25.00		1.00	2.00
V.S.I.	0.00	1.00		80.00		98.00	100.00							
V.S.I.-U	0.00	0.00		75.00		97.00	100.00							

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 07/06/07 au 05/09/07

	3.15	6.3	8	10	12.5	14	20	FI	LA	LA+MDE	MDE	PSV	f	P
Maximum	2.32	13.36	55.37	90.92	100.00	100.00	100.00	22.10	19.00	39.0	20.00		0.60	1.20
Xf+1.25xEcart-types	1.75	11.69	48.67	90.10	99.96	100.00	100.00	19.97	19.00	39.1	20.10		0.54	0.99
Moyenne Xf	1.22	9.71	42.03	85.90	99.68	100.00	100.00	17.37	19.00	38.6	19.60	56.00	0.38	0.67
Xf-1.25xEcart-types	0.69	7.74	35.40	81.71	99.40	100.00	100.00	14.78	19.00	38.1	19.10		0.22	0.36
Minimum	0.49	6.50	31.47	78.98	99.33	100.00	100.00	13.60	19.00	38.2	19.20		0.10	0.30
Ecart-type	0.42	1.58	5.31	3.36	0.23	0.00	0.00	2.08	0.00	0.40	0.40		0.13	0.25
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	2	2	2	1	15	15
Norme								EN 933-3	EN 1097-2		EN 1097-1	EN 1097-8	EN 933-1	P 18-591

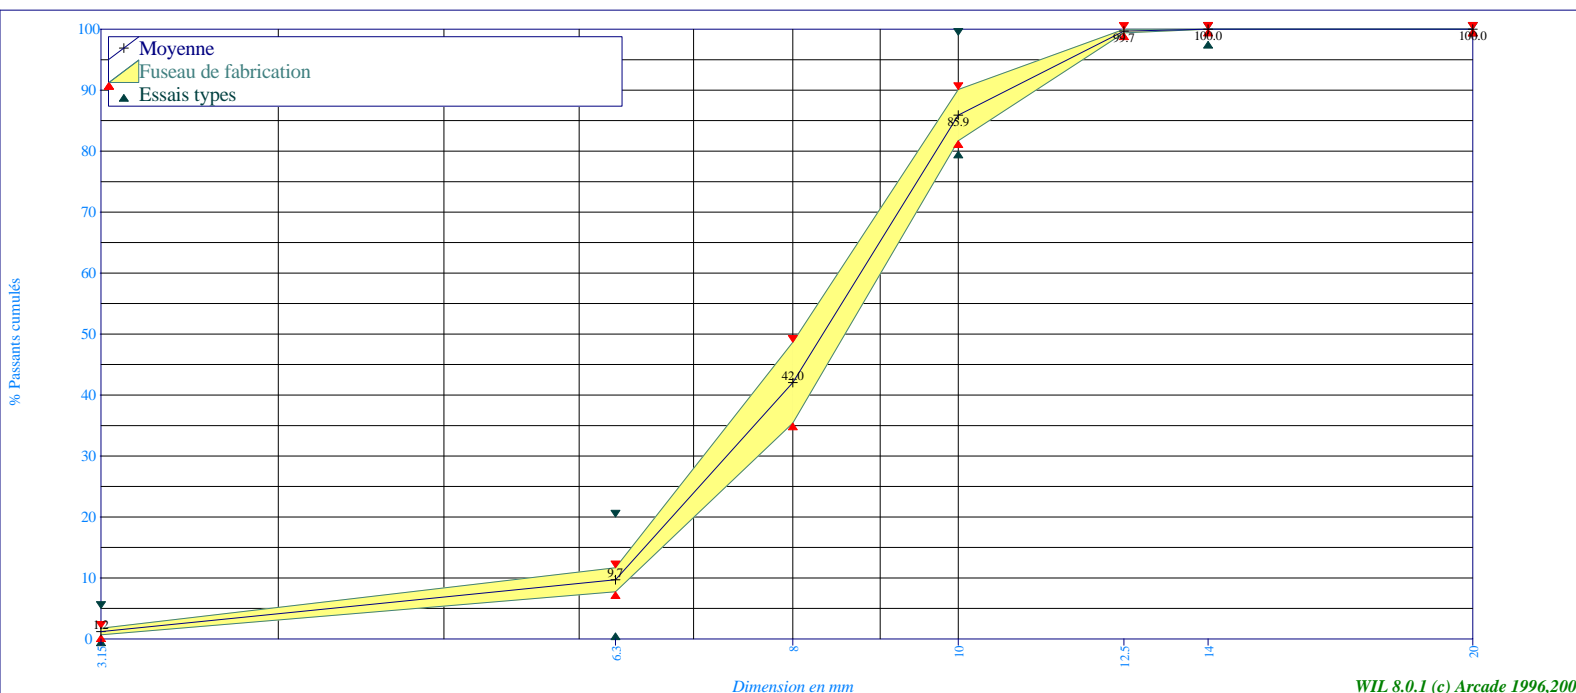

**Le responsable laboratoire: DUDOUIT Thierry**